

Introduction



L'établissement A. Béclère (470 lits, 450 IDE) s'est engagé depuis 2001 sur l'amélioration des conditions de travail en se concentrant en particulier sur la prévention des AES en lien avec la circulaire DGS/DH n°98/249 d'avril 1998 et par la mise en place progressive de matériels de sécurité pour les différents types d'actes de soins. En 2007, malgré l'utilisation de matériels sécurisés, un bilan mené sur les AES a permis d'identifier des axes de travail sur la formation des personnels à différents niveaux.

Matériel et Méthode

- **L'état des lieux** mené en 2007 sur les AES pour le matériel de prélèvement (aiguille creuse contenant du sang) par la cellule de Prévention des Risques a montré qu'un nombre important d'AES concernait en particulier les élèves infirmiers : 80% des personnes exposées à un AES (en 2007).
- **Plan d'action mis en place** :
 - Priorité : **augmenter le nombre de personnes formées à l'utilisation des matériels de prélèvement sécurisés.** Pour être le plus large possible, le programme de formation a été mis en place à plusieurs niveaux pour toucher le plus grand nombre de soignants : Elèves au niveau de l'IFSI, nouveaux arrivants et formation dans les services de soins.
 - Evolution des matériels : **Mise en place d'une nouvelle génération de dispositif sécurité** (unité à ailettes Push Button en 2008).
- **Mesure d'impact depuis 2007** : l'indicateur suivi a été le nombre d'AES lié au prélèvement de sang : avec aiguilles directes (Eclipse™) et unités à ailettes sécurité (Safety-Lok™ puis Push Button) avec un détail au niveau des élèves mais aussi des IDE.

Résultats


Mise en place des unités sécurité Push Button (avril 2008)

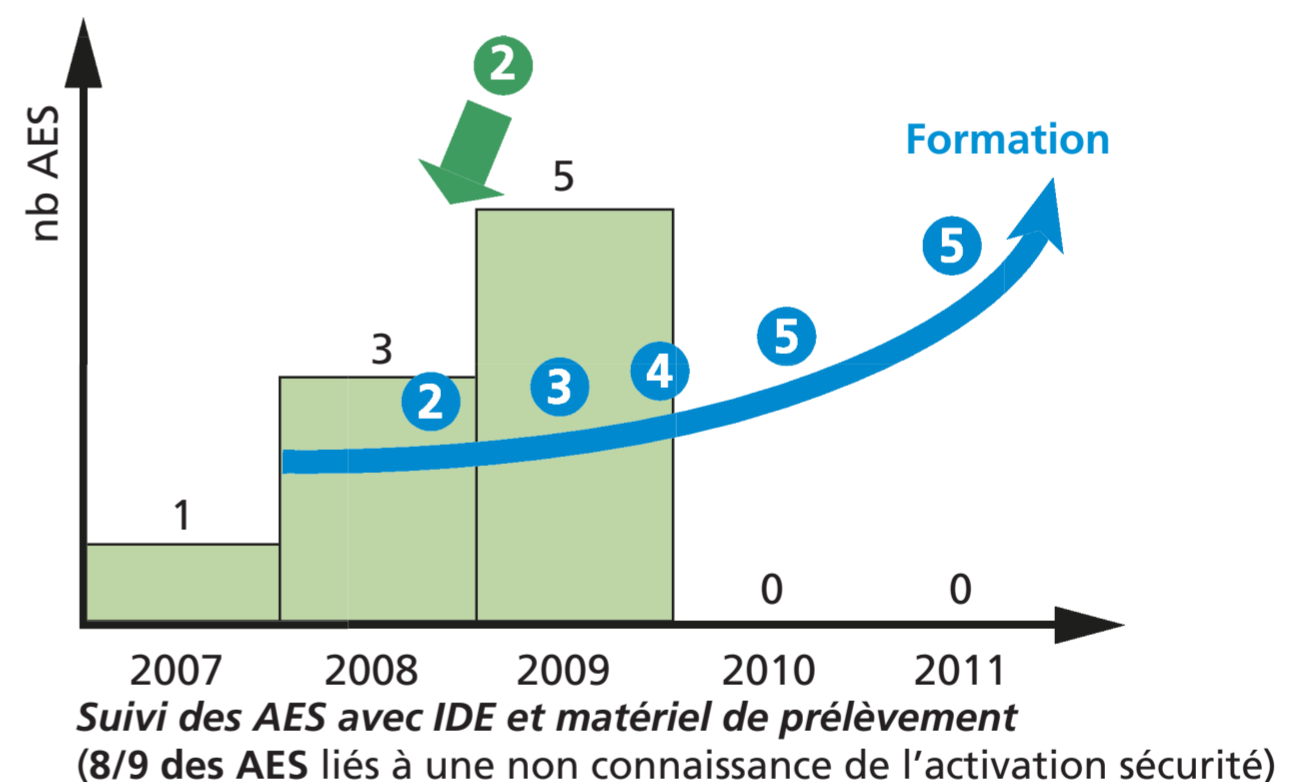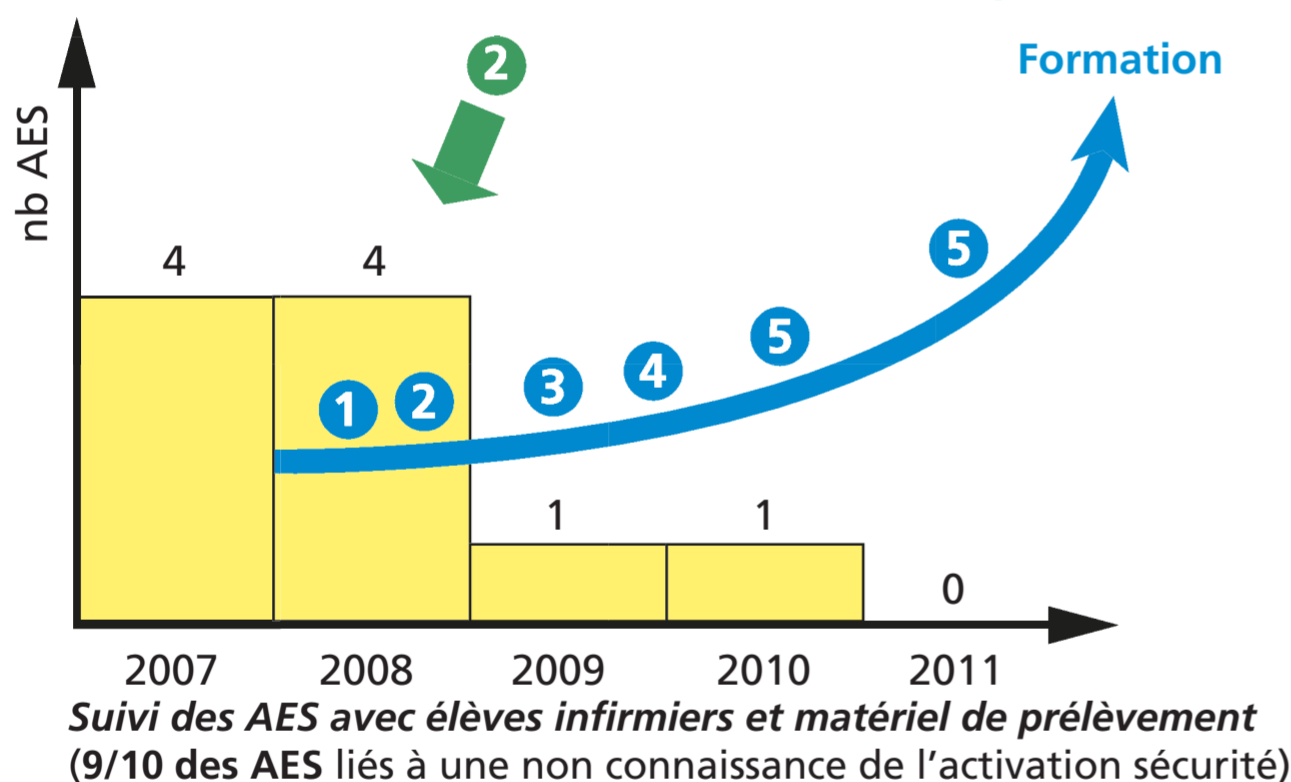

Actions de formation

- 1 2008 : mise en place de formation systématique à l'IFSI : 1^{ère} année.
- 2 2008 : mise en place d'une nouvelle génération de dispositif sécurité (unité Push Button) couplée à une formation 2 de tous les services de soins incluant la manipulation du nouveau matériel et le rappel des gestes avec les matériels sécurité déjà en place.
- 3 2009 : mise en place d'un programme de formation des nouveaux arrivants sur une base pluri-annuelle (2 fois /an), 30 personnes à chaque session, avec une majorité de nouveaux diplômés IDE.
- 4 2009 : 2^{ème} vague de formation auprès de tout l'établissement.
- 5 2010 - 2011 : poursuite des actions mises en place et veille systématique en cas d'AES et action corrective immédiate si nécessaire.

Actions de formation systématiques mises en place et complémentarité

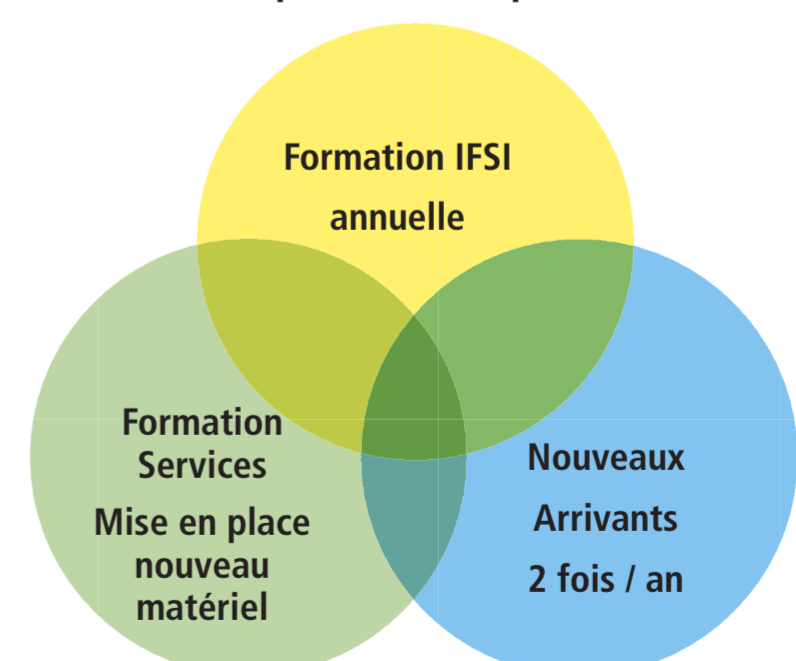

Bilan du nb de personnes formées 2007 à 2011 : 1 500 personnes formées, soit 300 personnes / an

Conclusion

Ce programme de formation, associé à l'utilisation des dispositifs sécurité et la mise en place d'une nouvelle génération de matériel, a permis d'atteindre un niveau de zéro AES pour le prélèvement de sang sur l'année 2011.

Ces actions sont en accord avec les exigences de la nouvelle directive 2010/32 et viennent renforcer l'importance de la formation des utilisateurs à l'utilisation des matériels de sécurité.